

Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn niet voorzien van te openen geveldelen.

De toiletruimten zijn op één ruimte na voldoende mechanisch geventileerd.
De afzuigventilatie-installatie moet worden aangepast. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie


OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi

	Voltoet aan huidige richtlijnen RIVM
	Voltoet na organisatorische maatregelen
	Voltoet na technische maatregelen
	Geen gebruik mogelijk

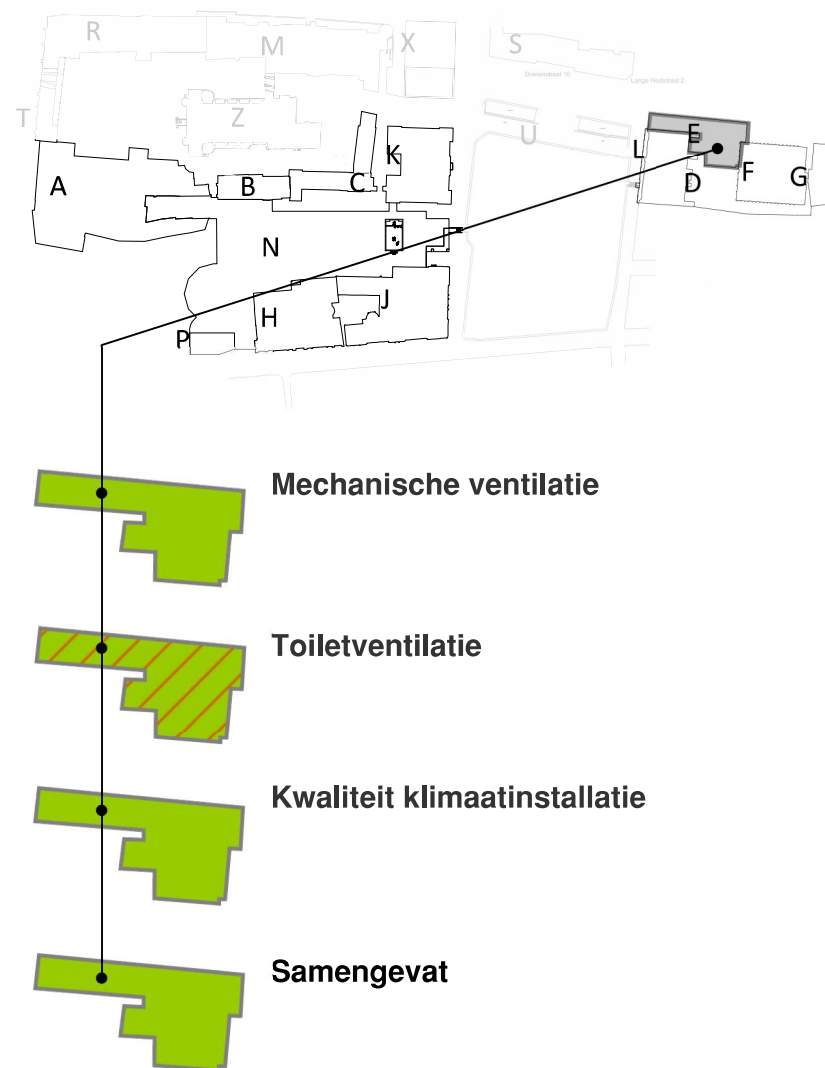


E001

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel E
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
11 september 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
CvE
BvdV


BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

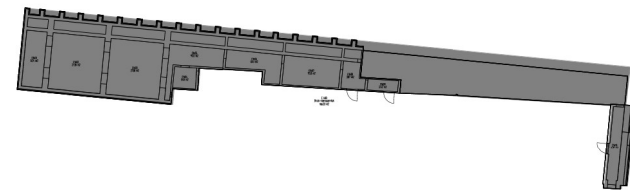


Kelder

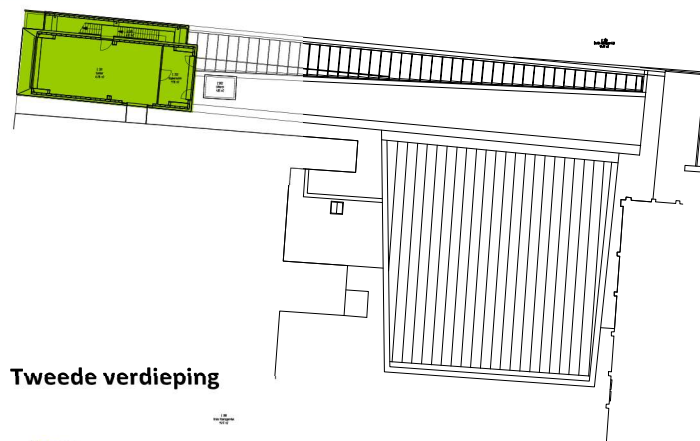


Tweede verdieping

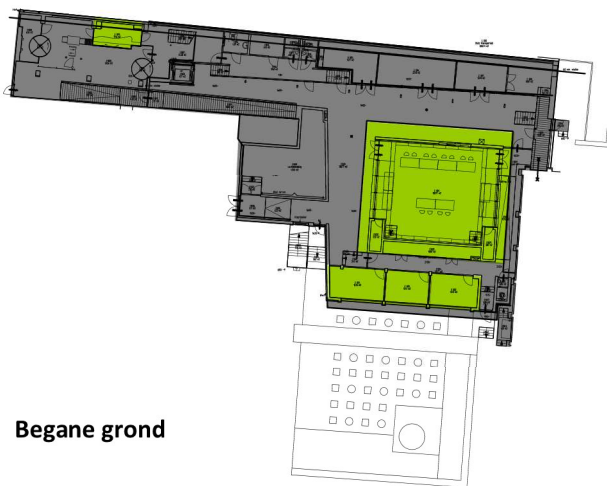

Begane grond

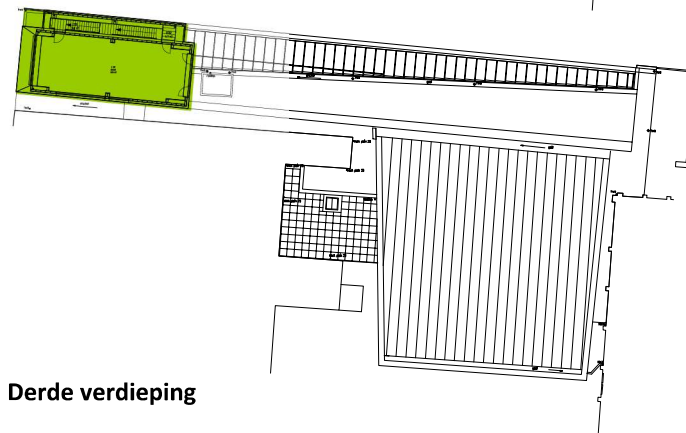

Derde verdieping

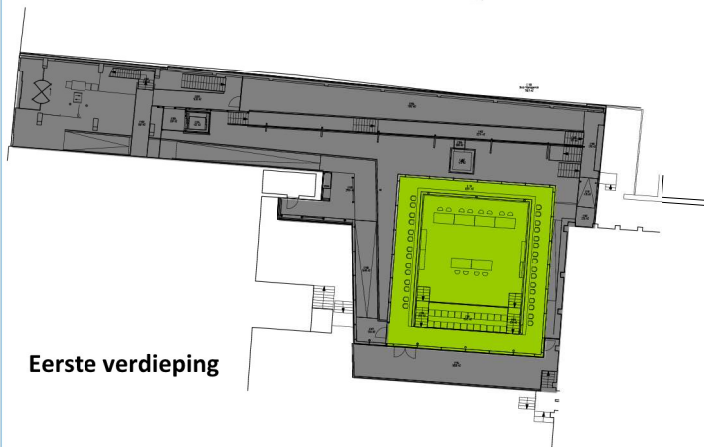

Eerste verdieping

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens


E002

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel E
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 11 september 2020
wijziging
schaal formaat
nvt A3
tek. CvE
pl. BvdV




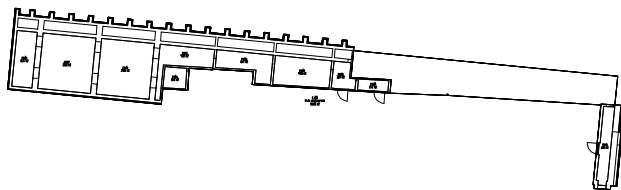


Kelder

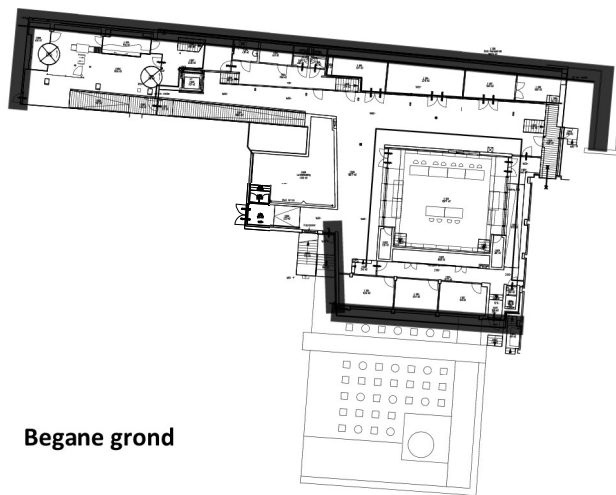


Begane grond

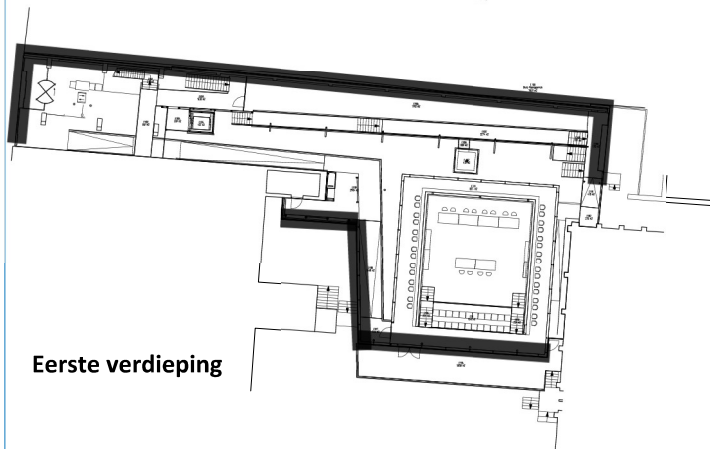

Eerste verdieping

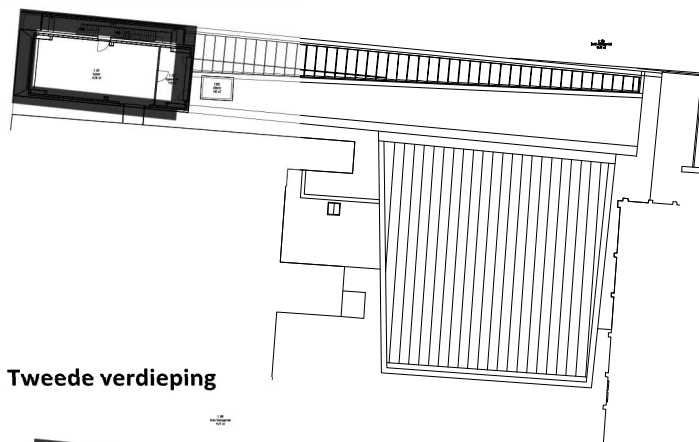

Tweede verdieping

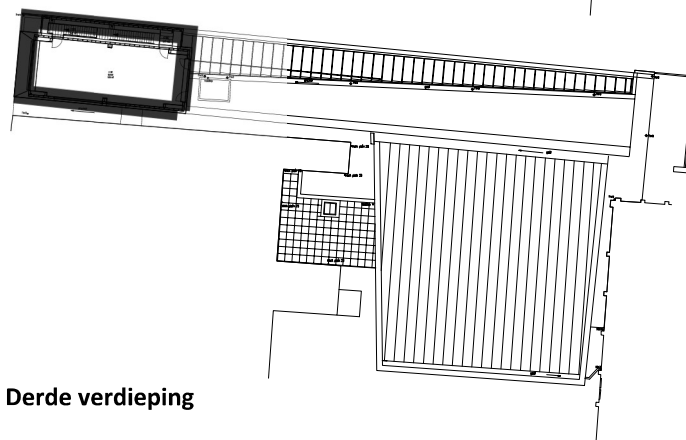

Derde verdieping

Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de 3e verdieping zijn deze vanwege veiligheid geblokkeerd.

Renvooi



Te openen geveldelen



Beperkt te openen geveldelen



Niet te openen geveldelen

E003

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

11 september 2020

schaal
formaat


nvt

A3


tek. CvE
pl. BvdV




BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

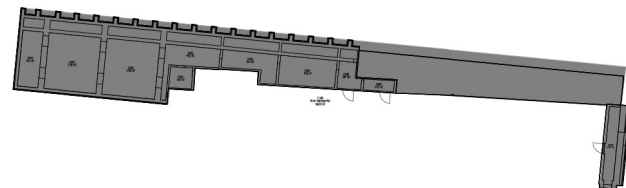


Kelder

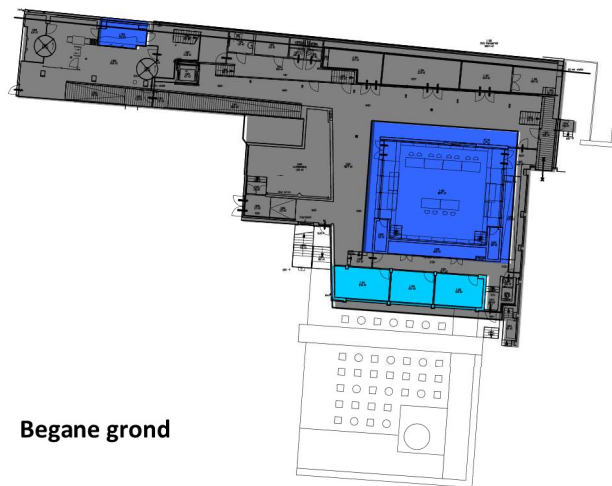


Begane grond

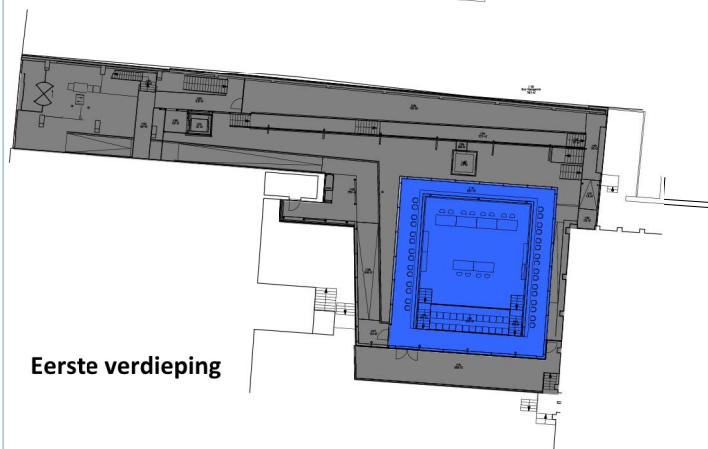

Eerste verdieping

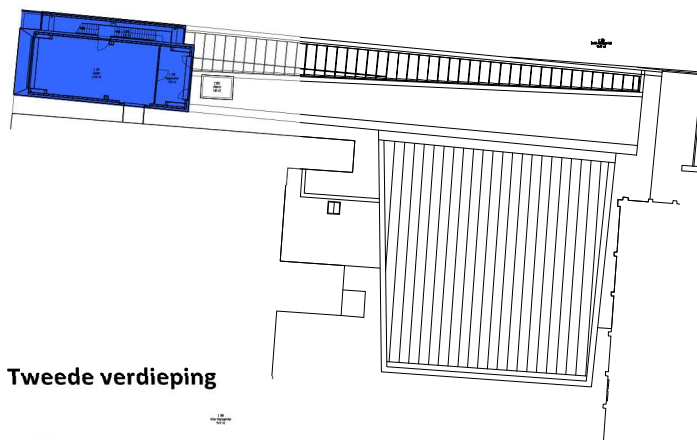

Tweede verdieping

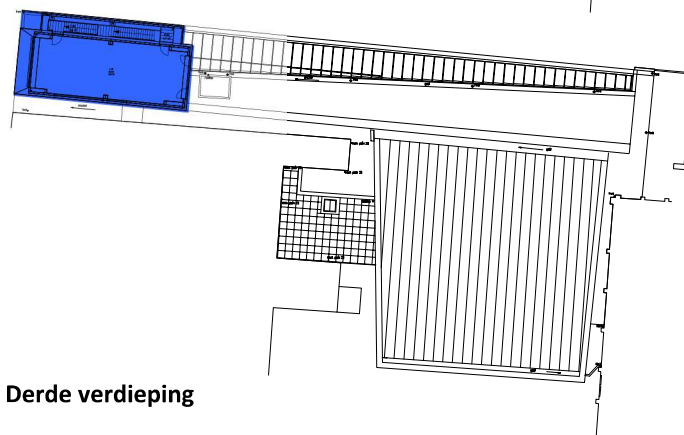

Derde verdieping

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

Renvooi

-  Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
-  Voldoet aan richtlijnen RVB
-  Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw
-  Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw
-  Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens

* Bouw Besluit

E004

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

11 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3


tek. CvE
pl. BvdV




BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

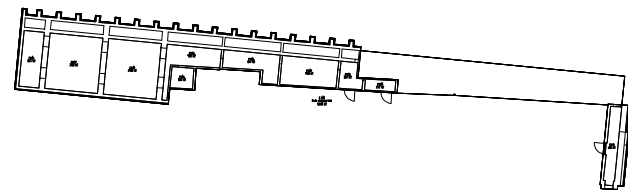


Kelder

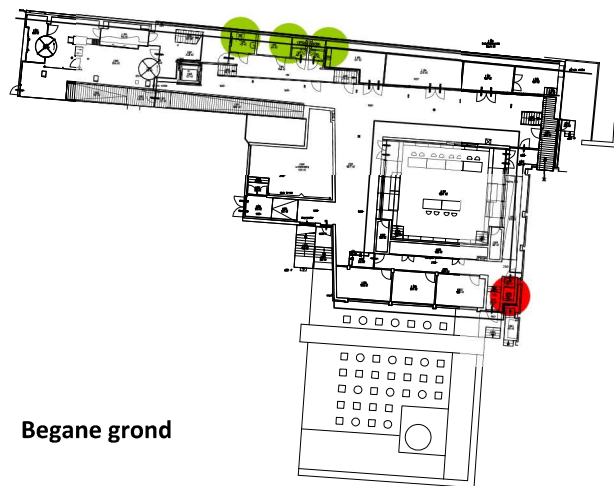


Begane grond

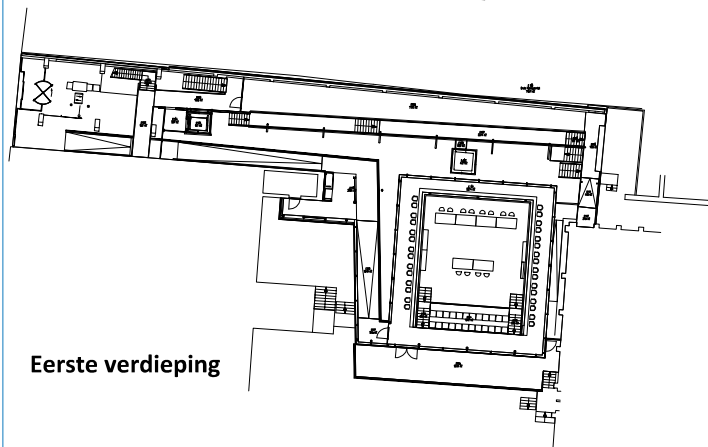

Eerste verdieping

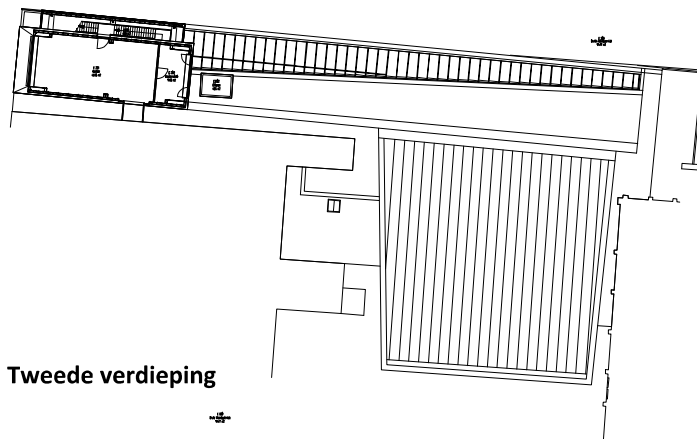

Tweede verdieping

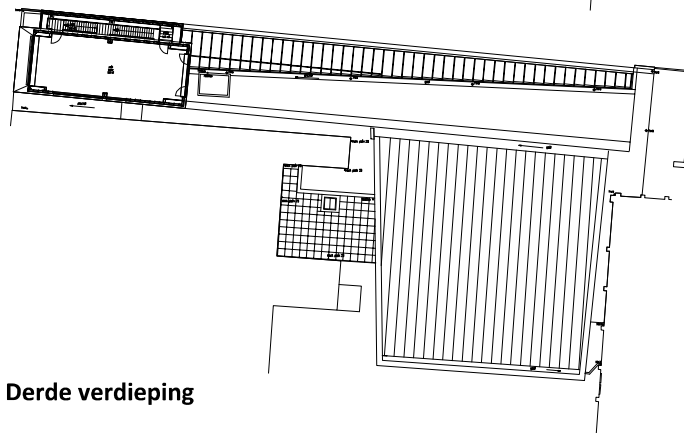

Derde verdieping

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie is op één ruimte na in orde.

Maatregelen:

TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep

TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens

E005

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

11 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3


tek. CvE
pl. BvdV




BEEKINK
INSTALLATIETADVISEURS

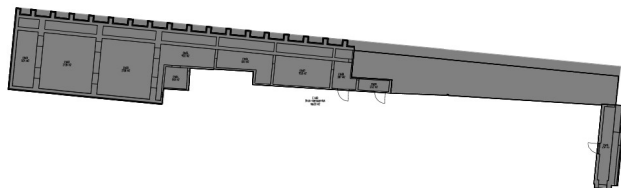


Kelder

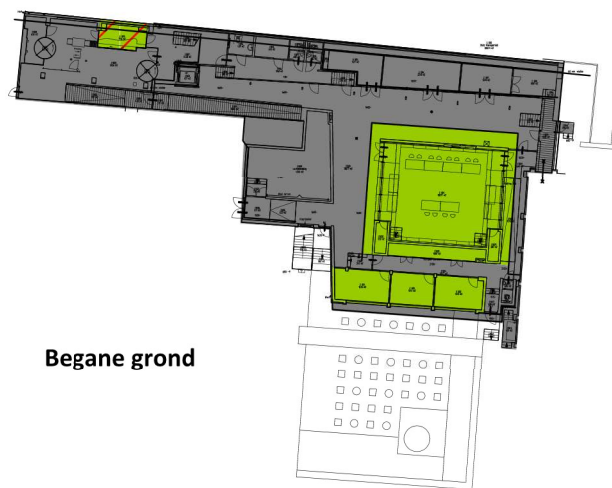


Begane grond

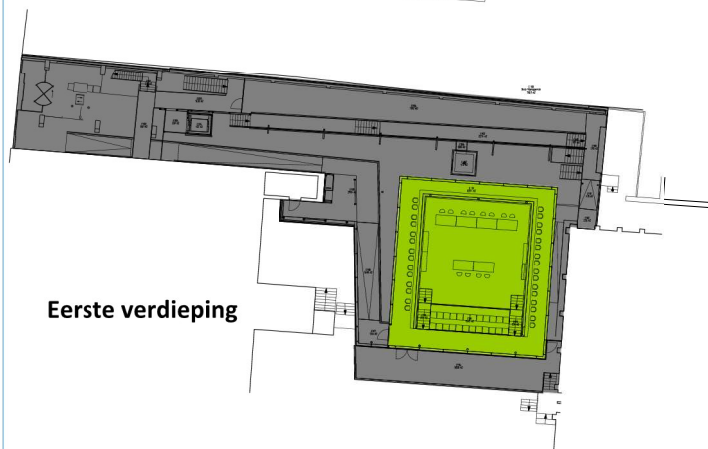

Eerste verdieping

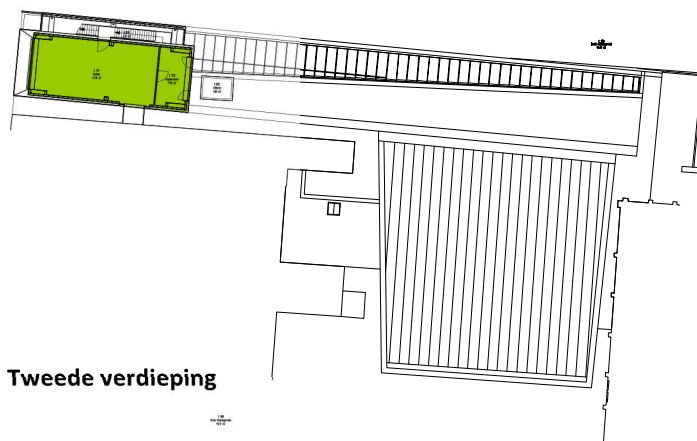

Tweede verdieping

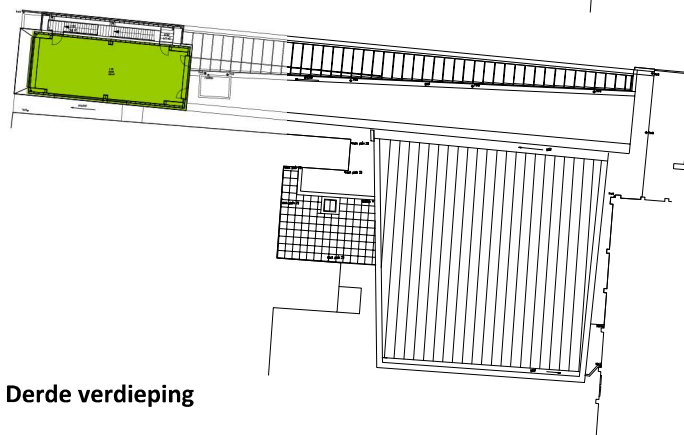

Derde verdieping

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:

-

Renvooi

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
- Geen gegevens / geen verblijfsruimte

E006

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel E
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 11 september 2020
wijziging

schaal nvt
formaat A3

tek. CvE
pl. BvdV

